



(令和6年度) 空調設備(エアコン)配置図

1 階

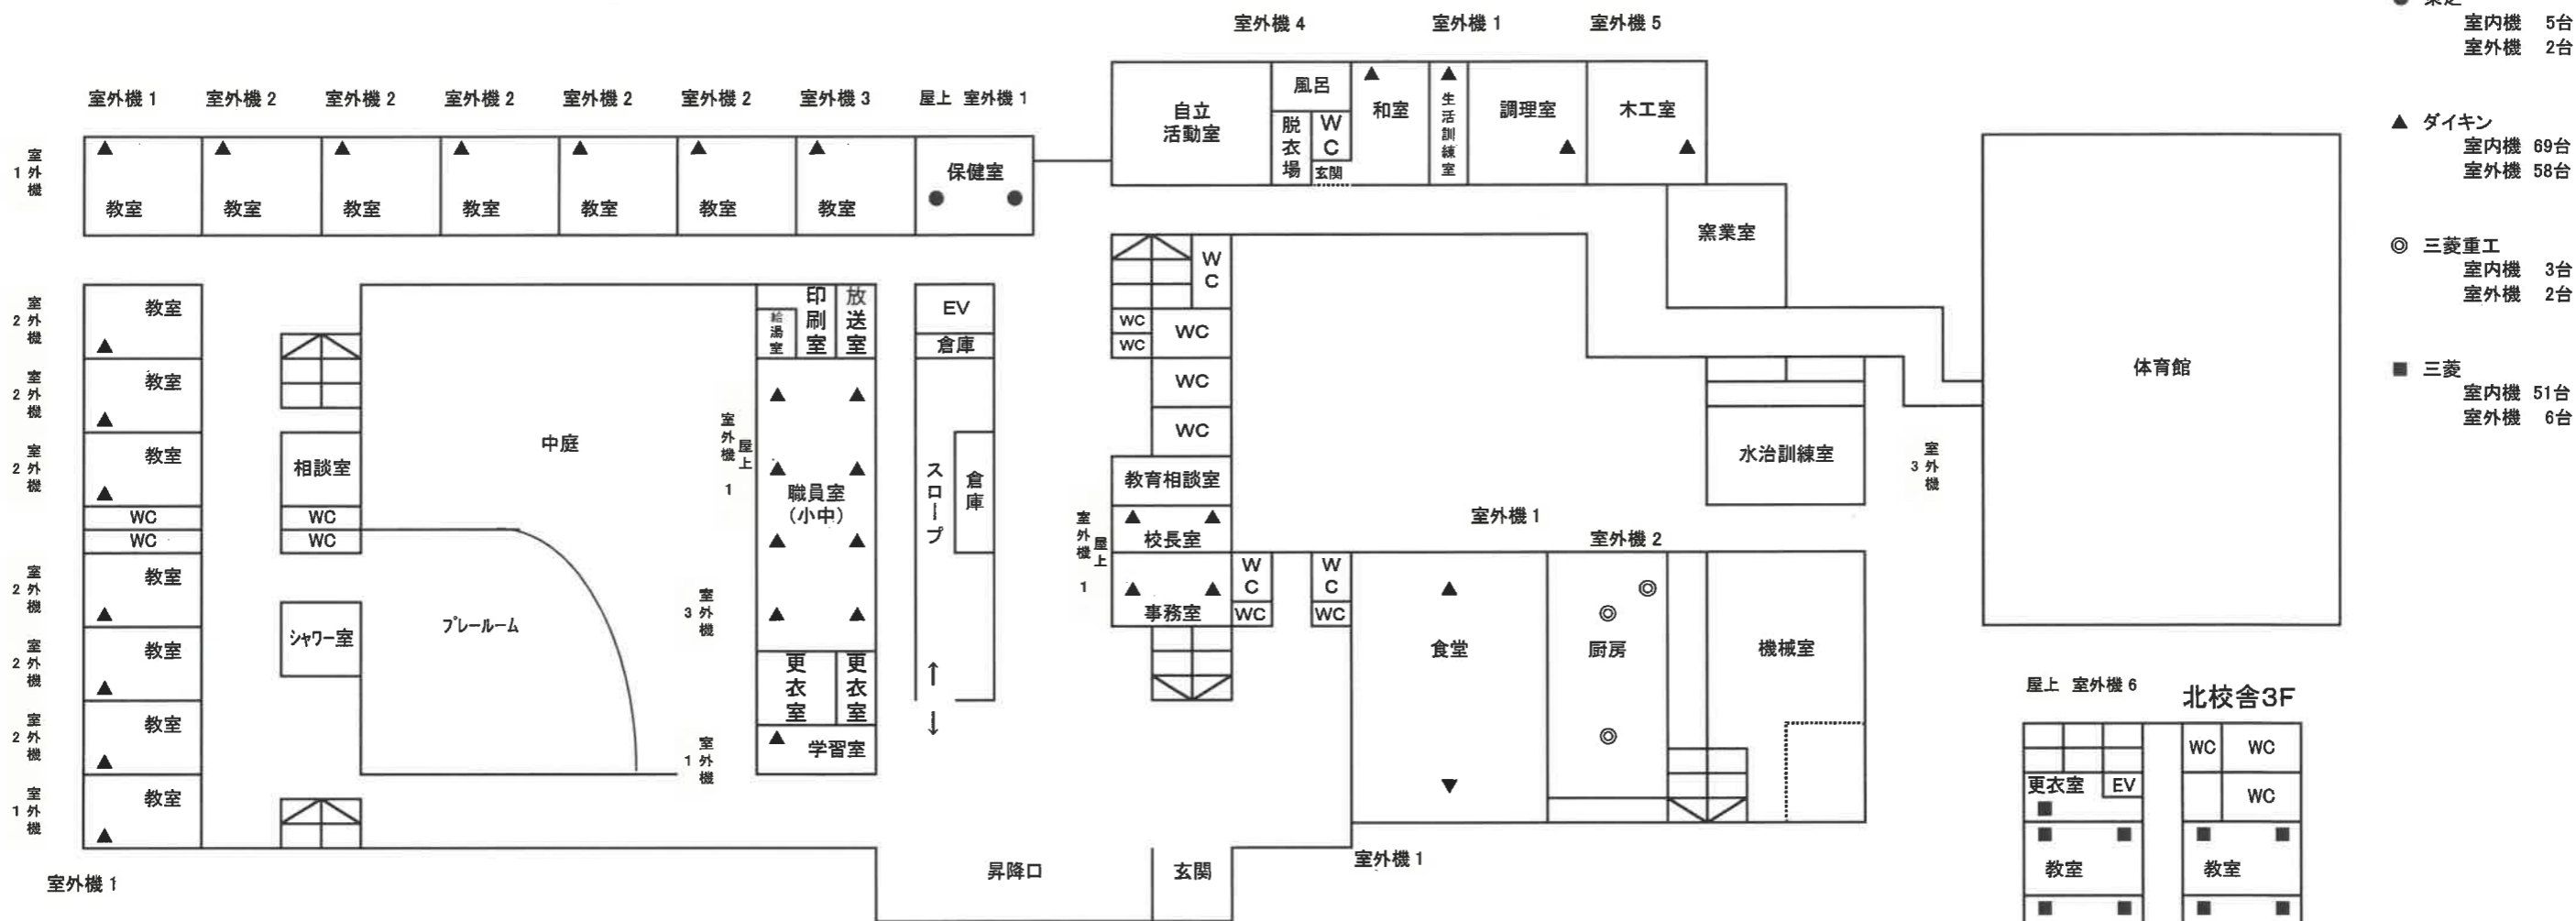

2 階

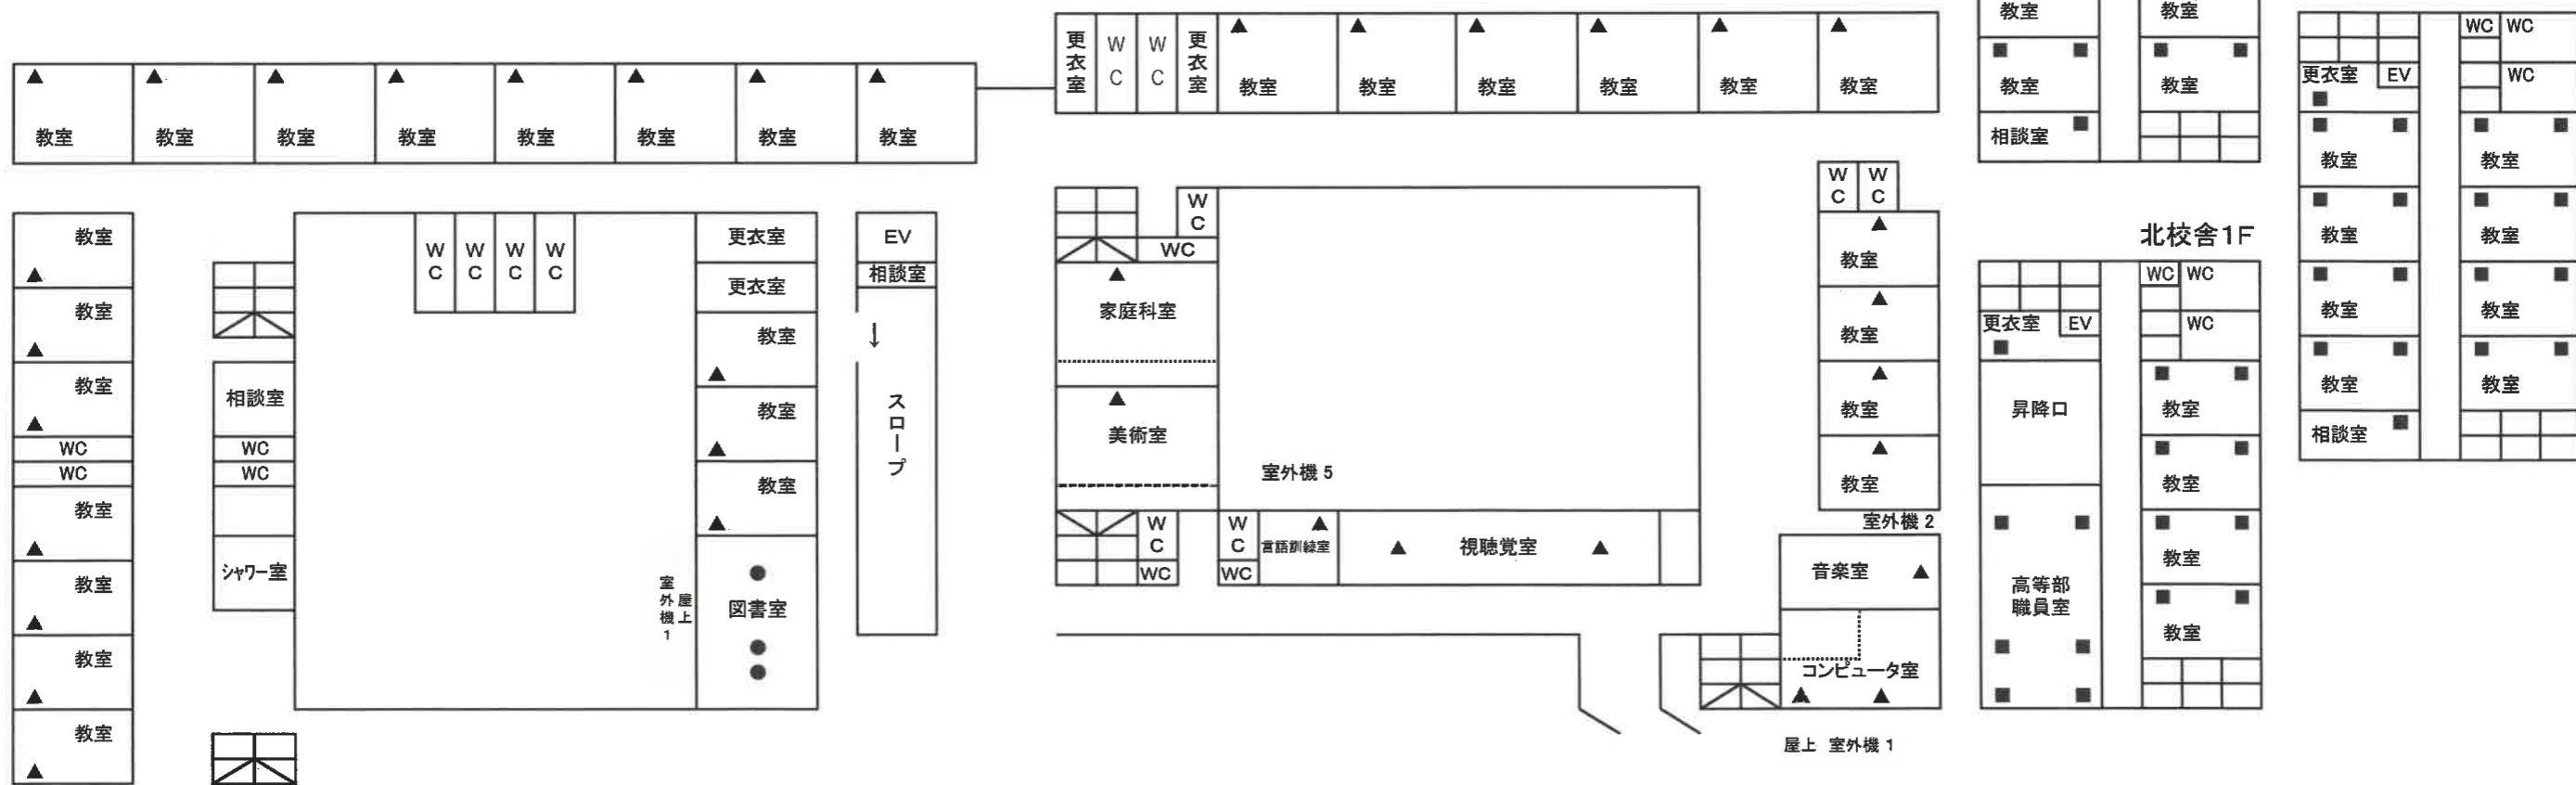

(令和6年度)

暖房設備 (ファンコンベクター・ユニット)

ファンコンベクター (155台)

FVC-1=13 FVC-2=9 FVC-3=75 FVC-4=10 FVC-5=13 FVC-6=19 FVC-7=12 FVC-8=4


(67) 1 F = FVC-1=6 FVC-2=5 FVC-3=35 FVC-4=7 FVC-5=3 FVC-6=3 FVC-7=4 FVC-8=4

(88) 2 F = FVC-1=7 FVC-2=4 FVC-3=40 FVC-4=3 FVC-5=10 FVC-6=16 FVC-7=8

ユニット (13台)

FEX-1=6 FEX-2=2 FEX-3=1 FU-1=1 FU-2=1 HE-1=1

1階

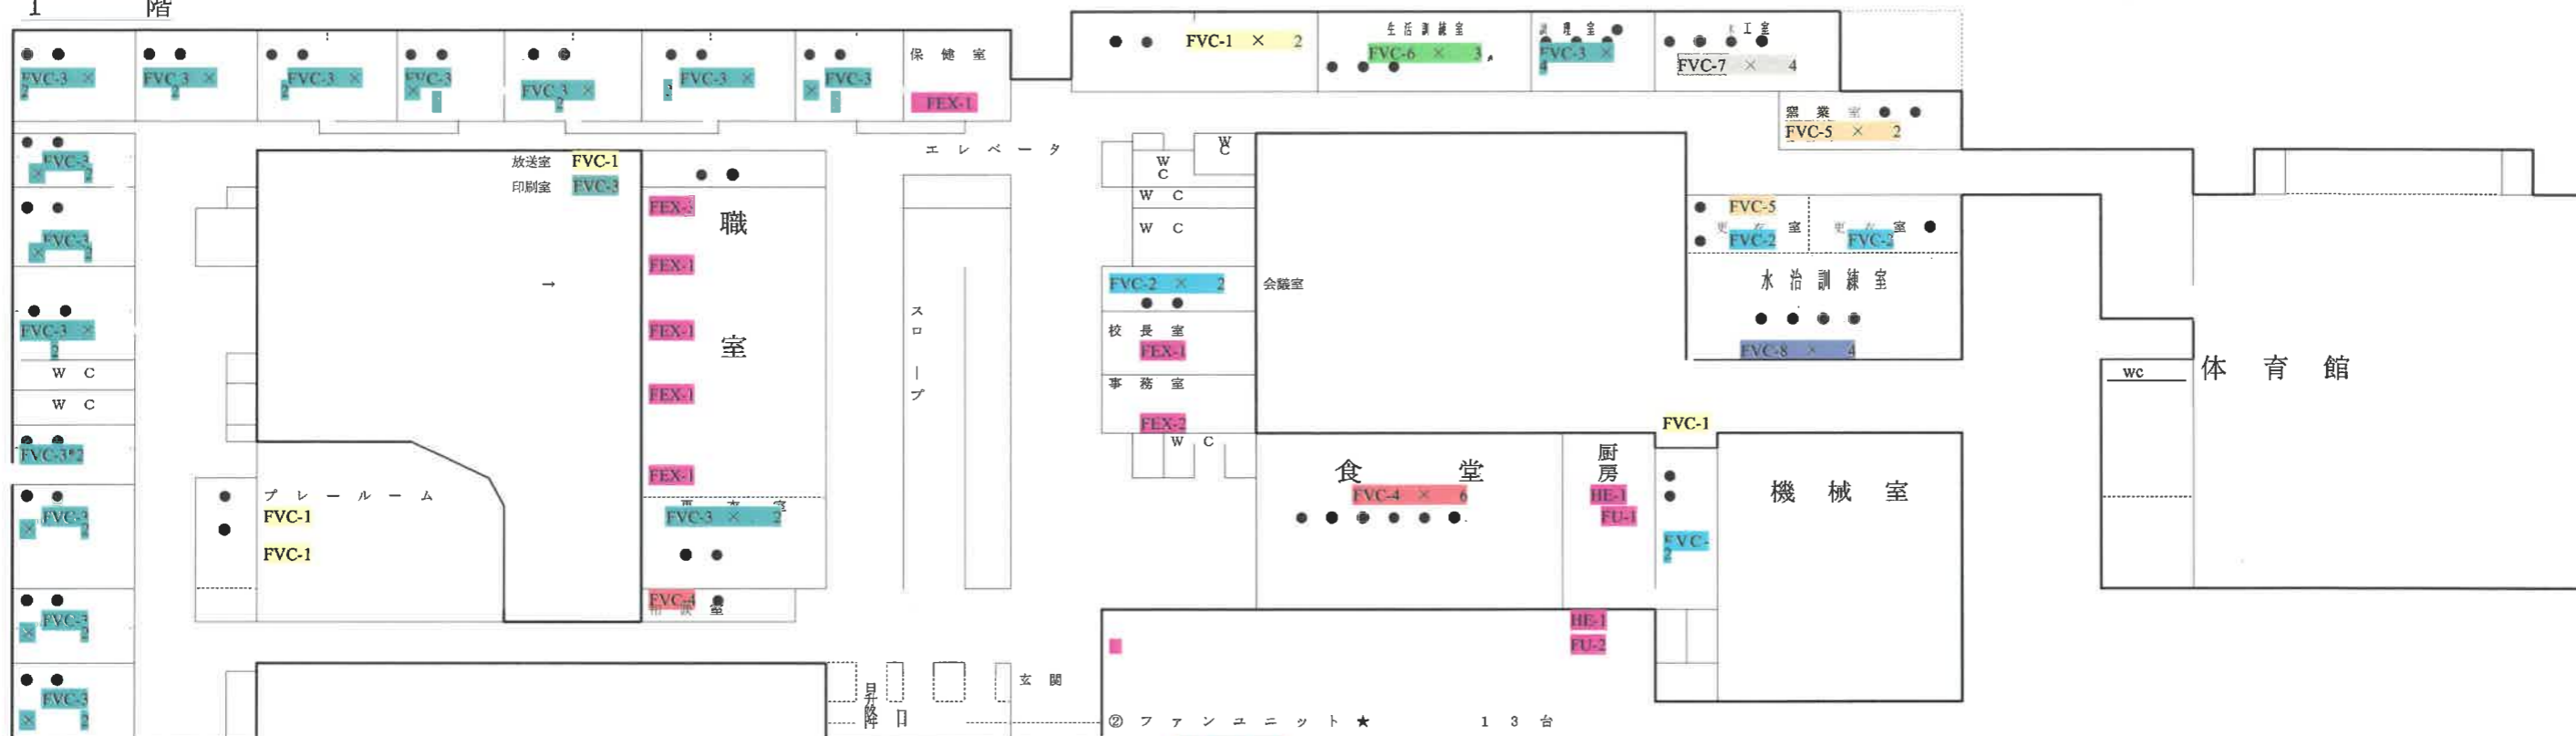

2階

